


Dimensioni Pandora 15 kW [mm]

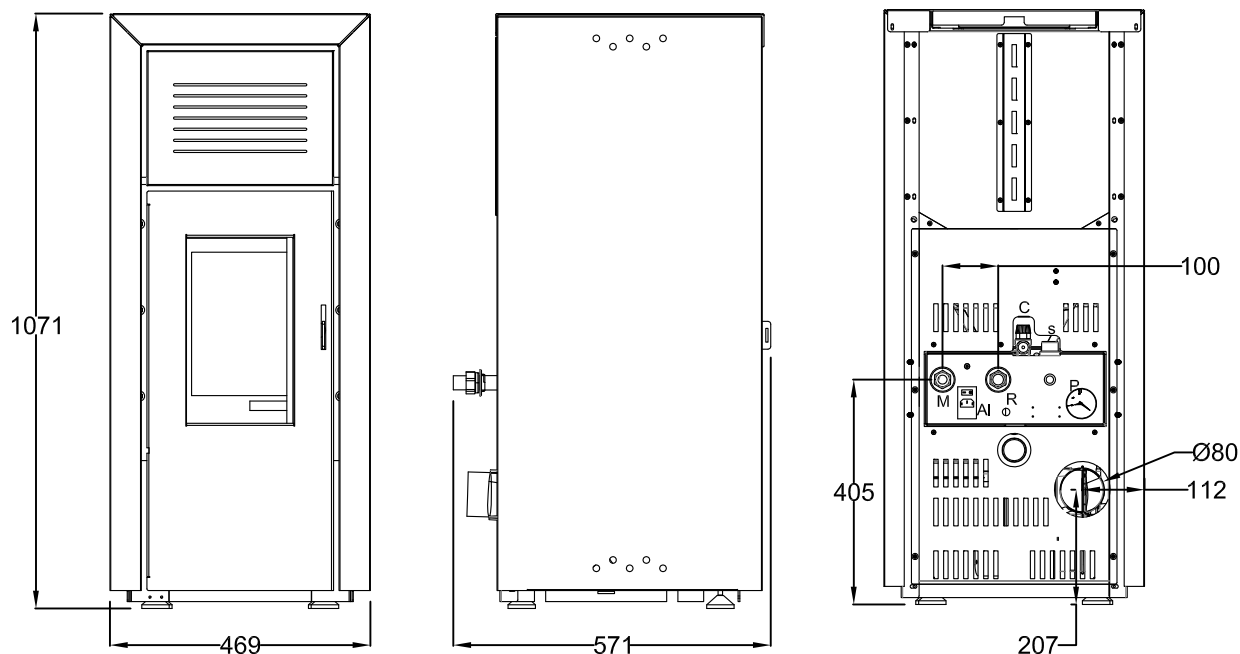

M = Mandata Impianto 3/4"m
 R = Ritorno Impianto 3/4"m
 C = Manopola per Carico Impianto
 S = Scarico Valvola Sicurezza 1/2"f
 P = Manometro 0+6 bar
 Tr = Termostato a riarmo manuale
 AI = Presa e interruttore con fusibile
 Diametro scarico fumi: 80 mm


N.B.
 sull'attacco di ritorno, può essere installato
 un raccordo a T completo di chiave di
 arresto per effettuare lo scarico
 dell'impianto in caso di manutenzione

La Pasqualicchio s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche ai suoi prodotti al fine di migliorarli, senza preavviso. Ciò non costituisce diritto di recesso per il committente.

Salvo preventiva autorizzazione scritta, è vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiale.

Pasqualicchio S.r.l.
 Via Vannara Zona Industriale
 82011 Paolisi (BN) Italy
 Tel. +390823/951582 - +390823/950415 FAX +390823/951700
www.ctpasqualicchio.it

Dimensioni Pandora 18 - 22 kW [mm]

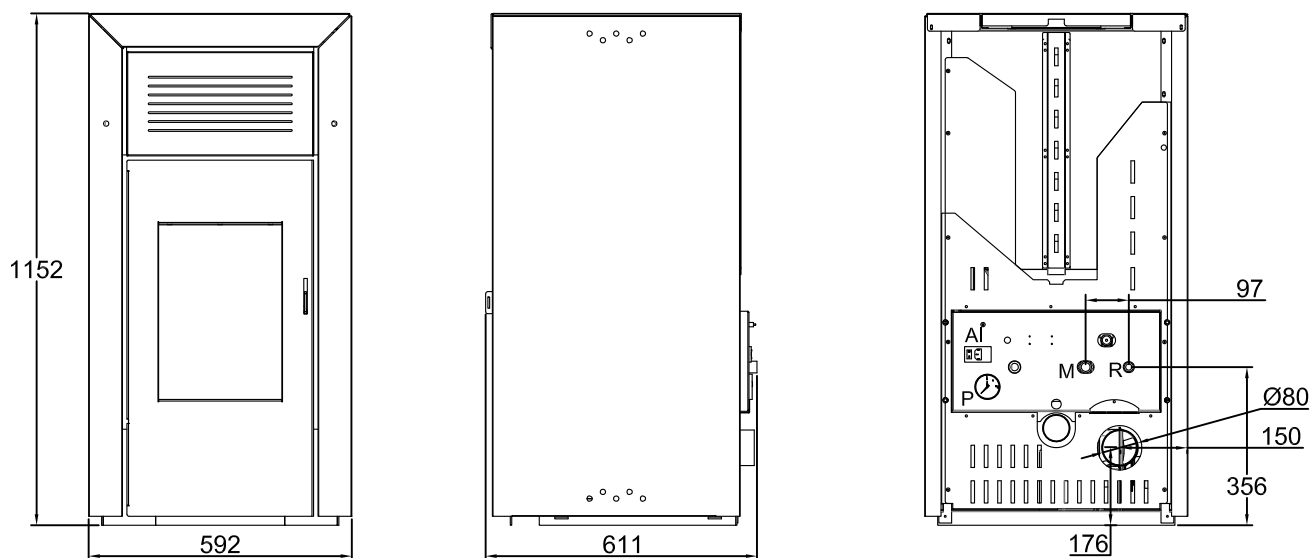

M = Mandata Impianto 3/4"m
 R = Ritorno Impianto 3/4"m
 C = Manopola per Carico Impianto
 S = Scarico Valvola Sicurezza 1/2"f
 P = Manometro 0+6 bar
 Tr = Termostato a riarmo manuale
 AI = Presa e interruttore con fusibile
 Diametro scarico fumi: 80 mm

N.B.


sull'attacco di ritorno, può essere installato un raccordo a T completo di chiave di arresto per effettuare lo scarico dell'impianto in caso di manutenzione

La Pasqualicchio s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche ai suoi prodotti al fine di migliorarli, senza preavviso. Ciò non costituisce diritto di recesso per il committente.

Salvo preventiva autorizzazione scritta, è vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiale.

Pasqualicchio S.r.l.
 Via Vannara Zona Industriale
 82011 Paolisi (BN) Italy
 Tel. +390823/951582 - +390823/950415 FAX +390823/951700
www.ctpasqualicchio.it

Dimensioni Pandora 27 - 31 kW [mm]

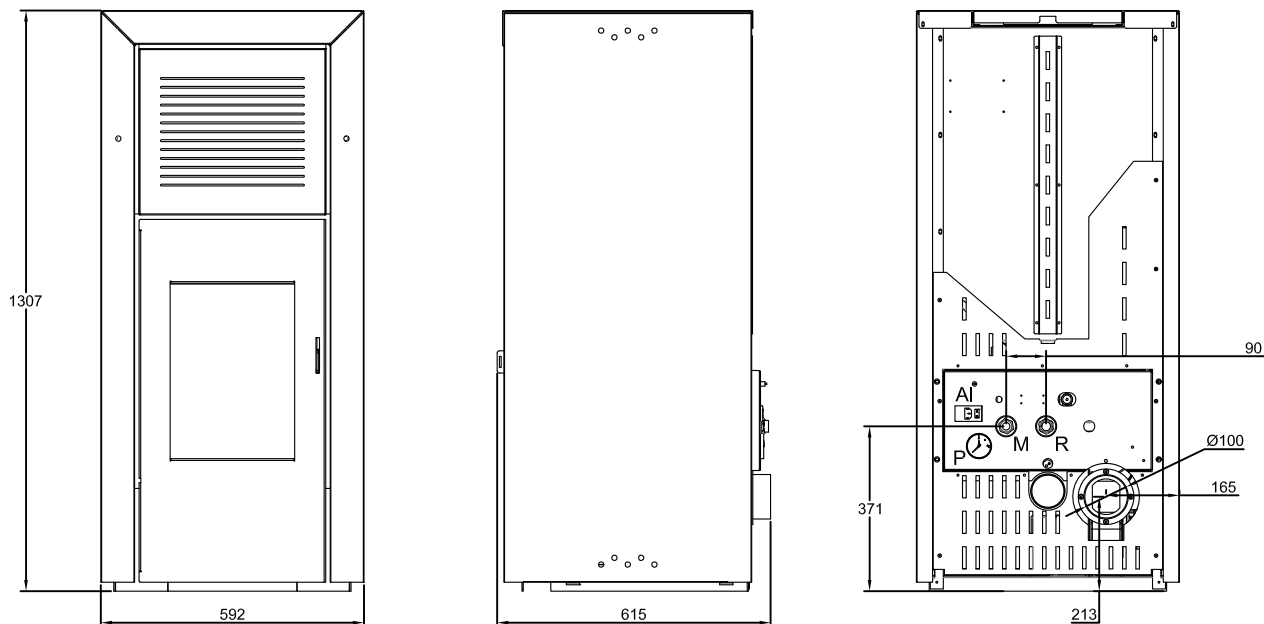

M = Mandata Impianto 3/4"m
 R = Ritorno Impianto 3/4"m
 C = Manopola per Carico Impianto
 S = Scarico Valvola Sicurezza 1/2"f
 P = Manometro 0+6 bar
 Tr = Termostato a riarmo manuale
 AI = Presa e interruttore con fusibile
 Diametro scarico fumi: 80 mm

N.B.

sull'attacco di ritorno, può essere installato un raccordo a T completo di chiave di arresto per effettuare lo scarico dell'impianto in caso di manutenzione

La Pasqualicchio s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche ai suoi prodotti al fine di migliorarli, senza preavviso. Ciò non costituisce diritto di recesso per il committente.

Salvo preventiva autorizzazione scritta, è vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiale.

Pasqualicchio S.r.l.
 Via Vannara Zona Industriale
 82011 Paolisi (BN) Italy
 Tel. +390823/951582 - +390823/950415 FAX +390823/951700
www.ctpasqualicchio.it